

CARDIO RADIO CATH-LAB

INSTITUT DE CARDIOLOGIE ET D'ANGÉIOLOGIE

10620

17845

DEVIS

Date 03/12/2019

N° :191203104841AM

Nom patient : MAMOUT NABILA

Prise en charge : MUPRAS

Traitements CORONAROGRAPHIE

PRESTATIONS	Nombre	Lettre cl	Prix Unitaire	Montant
CORONAROGRAPHIE	1		6 000,00	6 000,00
			Sous-Total	6 000,00

Arrêté le présent devis à la somme de :
SIX MILLE DIRHAMS

Total devis

6 000,00

~~CARDIO RADIO CATH-LAB~~
~~Institut de Cardiologie et d'Angéiologie~~
~~728, Bd. Modibo Keita - Casablanca~~
~~Tél : 0522.80.00.00~~
~~Fax : 0522.82.16.12~~

Dr Driss BENCHAKROUNE

Cardiologue - Rythmologue

Diplômé de la faculté de médecine de Rabat

Diplômé en rythmologie de l'université de Bordeaux

Ancien médecin des hôpitaux de Bruxelles

Ancien médecin de l'hôpital militaire de Rabat

دكتور بنشكرون ادريس

متخصص في أمراض القلب و الشرايين

متخصص في اضطرابات نبضات القلب

حريج كلية الطب بالرباط و بوردو (فرنسا)

طبيب سابق بمستشفيات بروكسل (بلجيكا)

طبيب سابق بالمستشفى العسكري (الرباط)

CABINET DE CONSULTATIONS ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Electrocardiogramme

Echographie cardiaque
trans-thoracique

Echographie cardiaque
trans-oesophagienne

Echographie doppler
vasculaire

Holter rythmique

Holter tensionnel

Epreuve d'effort

Rythmologie diagnostique
et interventionnelle

Implantation de pacemaker

Implantation de
défibrillateur

Electrophysiologie
endocavitaire

Exploration des troubles
du rythme cardiaque
et palpitations

02/12/2019

Demande de coronarographie

Mme MAMOUT Nabila

Patiente de 41 ans, surpoids, accusant un angor mixte ainsi qu'une dyspnée stade II

Son examen cardiovasculaire trouve une TA à 140/90 mmHg, auscultation SP

Son ECG inscrit un RRS à 80 avec abrasion de R en ASA

Son échocardiographie objective des **Cavités cardiaques non dilatées. Bonne fonction systolique du VG. FEVG à 63 % (SB). Fonction VD normale. Absence de valvulopathie. Absence d'hypertension pulmonaire.**

Epreuve d'effort très suspecte sur le plan électrique avec sous décalage en latéral, régressant en récupération

Une coronarographie diagnostique est nécessaire

Cordialement

Dr Benchakroune Driss

Dr. BENCHAKROUNE Driss
Cardiologue - Rythmologue
193, Bd. Oum Rabii Oulfa - Casablanca
Tel: 06 22 90 80 20 - 06 81 46 81 87

193, bd Oum Rabii - 2ème étage - Oulfa - Casablanca


193 شارع أم الربيع - ولفا - البيضاء

(au dessus laboratoire ORBIO - Face Lydec)

Tel: 05 22 90 80 20

Portable/WhatsApp: 07 77 04 78 68

Email: driss.benchakroune@gmail.com



ECG

Dr BENCHAKROUNE DRISS

Nom mamout nabila Sex

Age 41

SN 0005754

Case No.


Lit No.

Clinique N

Section

Date 11/13/2019

bpm	83	77	78	82	82	81	81	84	84	82
ms	720	776	760	730	726	736	736	710	710	730

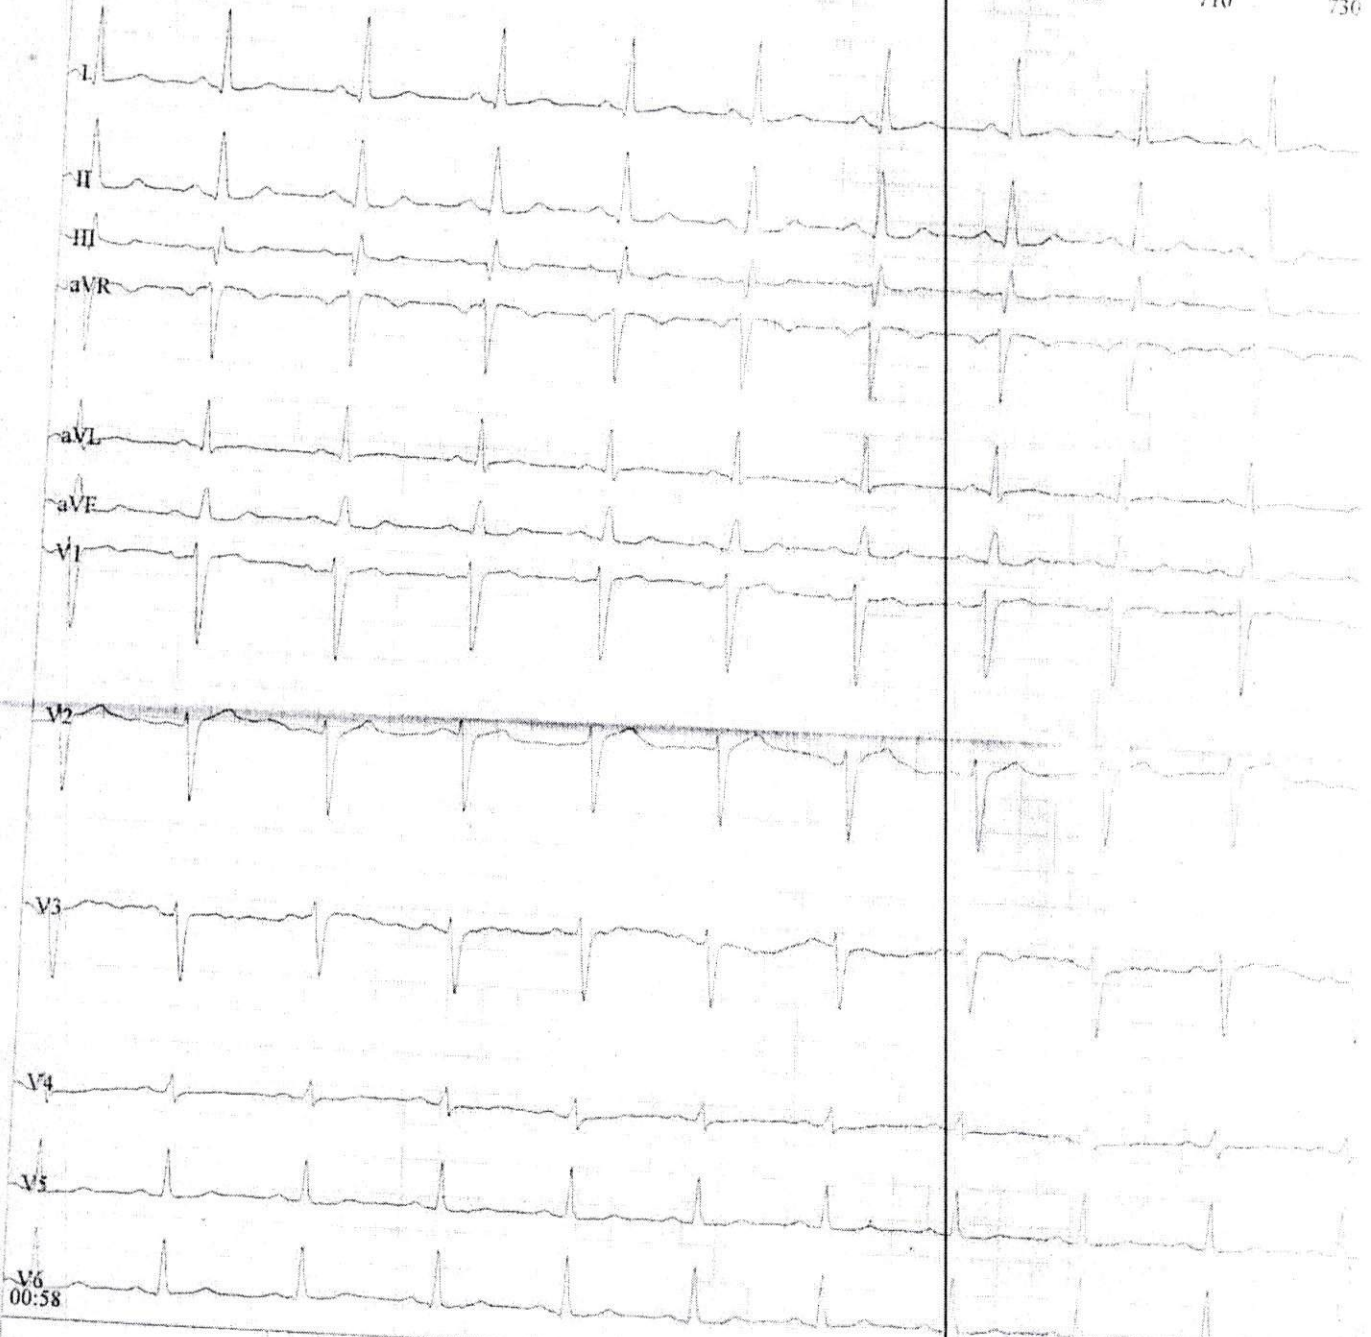

Frequency:	1000 Hz	PR Interval:	174 ms
Sample Time:	72 s	QT Interval:	342 ms
HR:	79 bpm	QTc Interval:	391 ms
P Interval:	104 ms	P Axis:	39.90°
QRS Interval:	86 ms	QRS Axis:	38.92°
T Interval:	158 ms	T Axis:	27.54°

Prompt:

Total Beats 93, Normal Beats 93, SVE 0, VE 0.

M.S. n
in
AG - RAS

Signature Medecin :

Date :

ROYAUME DU MAROC
FEDERATION NATIONALE D'IDENTITE

الجمهورية المغربية
الطاقة الوطنية للتعريف

ALA

تريلا

N
M

OUT

22.09.1975

DI BELYOUT CASABLANCA ANFA

02.09.2020

الفترة الصالحة للامتناع الوطني

الخبر الوطني
الغربي العربي

BE714011

FM

